


RUGIA

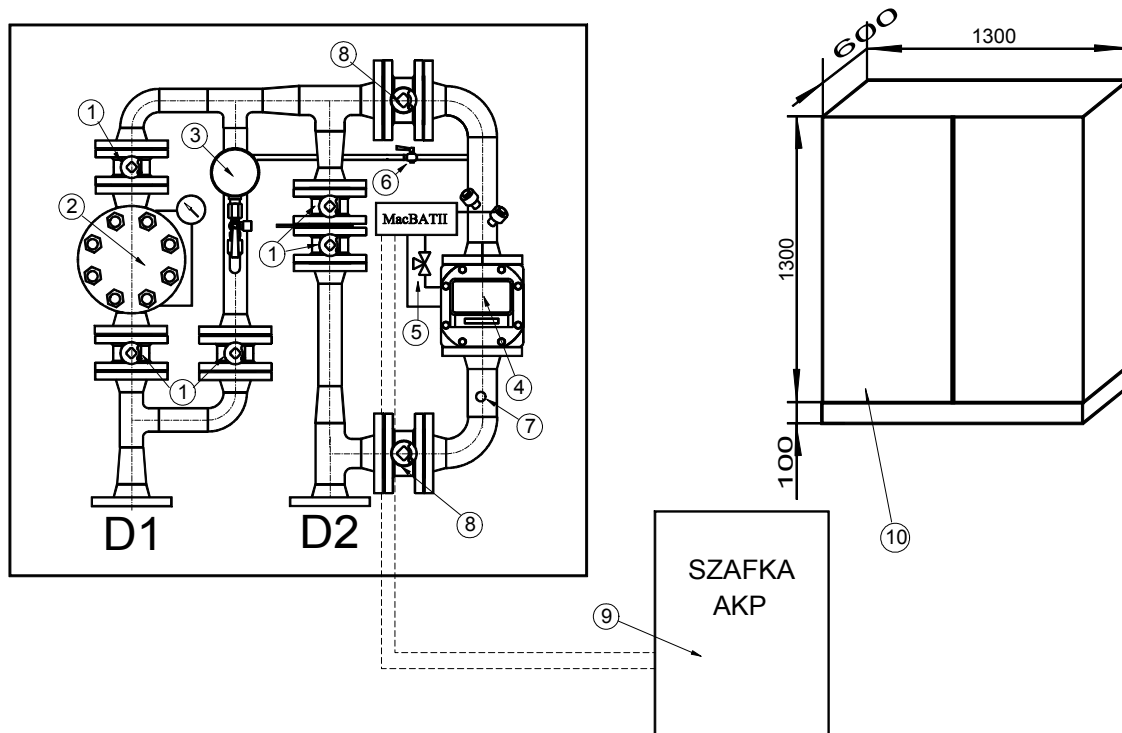

OPIS:

1. kurek sferyczny DN40 EFAR
2. filtr gazu G0,5 DN40 ALSI z manometrem różnicowym
3. manometr tarczowy 0 - 0,6 MPa
4. gazomierz rotorowy G40 DN50 COMMON z przelicznikiem objętości MacBAT II
5. zawór trójdrogowy CKMT COMMON
6. kurek kulowy DN6 CEGAZ
7. odpowietrzenie układu pomiarowego
8. kurek sferyczny DN50 EFAR
9. szafka telemetryczna PLUM
10. obudowa szafka z płyt warstwowych malowanych proszkowo

D1=50 D2=50	Nazwa rys. STACJA POMIAROWA GAZU O PRZEPUSTOWOŚCI Q=120 Nm ³ /h P1 = P2 = 0,1 - 0,5 MPa	RUGIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA RUGIA 65-021 ZIELONA GÓRA UL. DĄBROWSKIEGO 41A TEL. (068) 324 51 71 FAX (068) 324 55 48
KATALOG URZĄDZEŃ		